


# Contrôle du lait – Transformateur de lait

## Analyses, CSV et clôture mensuelle

### 1. Rechercher des analyses


Connectez-vous à bdlait.ch via Agate

1. Cliquez sur « Contrôle du lait »
2. Sous la rubrique « Analyses », cliquez sur « Rechercher »

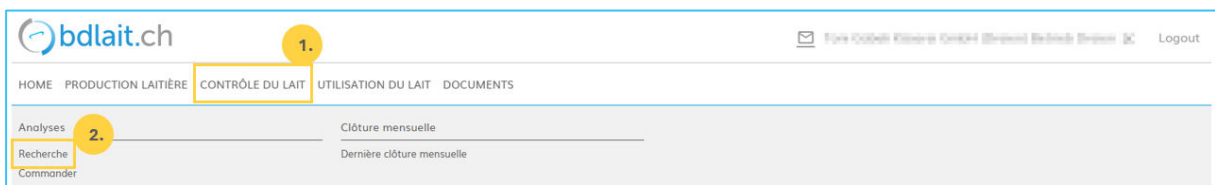

Une nouvelle page s'ouvre avec un formulaire de recherche permettant d'affiner les critères d'affichage des analyses :

3. Vous pouvez adapter la période pour laquelle les analyses doivent être affichées
4. Vous pouvez également cibler les analyses d'un exploitant en saisissant son « Numéro SIPA d'exploitation »
5. Cliquez ensuite sur « Rechercher »

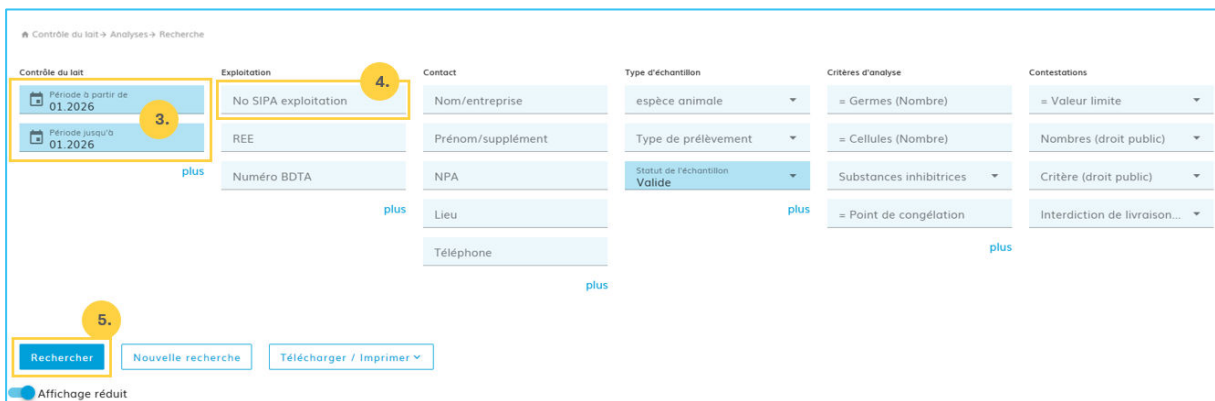

Les analyses apparaissent sous le formulaire de recherche :


No SIPA exploitation	Noms, lieu	espèce animale	Type de contrôle	Date	Germes (nombre/ml)	Cellules (nombre/ml)	Substance inhibitrice	Point de congélation (°C)	Adaptation PC	Q75plus (°C)	Uréa (mg/100ml)	Graisse (g/100g)	Protéines (g/100g)	Déduction/Supplément	Interdiction de livraison de lait	Code d'erreur	Statut échantillon
Exploitation à l'année	...	Voche	Qualité	...	8'000	24'000	Négatif	-0,524			23	-	-	0	0	0	Valide
Exploitation à l'année	...	Voche	Qualité	...	4'000	22'000	Négatif	-0,525			22	-	-	0	0	0	Valide

**Important** : les teneurs en matière grasse et en protéines ne sont visibles que si vous les avez commandées. Si vous souhaitez les proposer à vos producteurs, vous pouvez les commander en ligne sous *Contrôle du lait / Analyses / Commander*. La marche à suivre et les conditions se trouvent dans cette rubrique.

### Téléchargements / interface d'exportation et d'importation (CSV):

Vous pouvez non seulement rechercher les analyses, mais aussi les télécharger sous différents formats. Pour cela, cliquez sur « Télécharger / Imprimer » et choisissez le format souhaité.

Pour le transfert des données d'analyse vers votre système de facturation, utilisez le téléchargement « **Interface d'exportation et d'importation (CSV)** ».

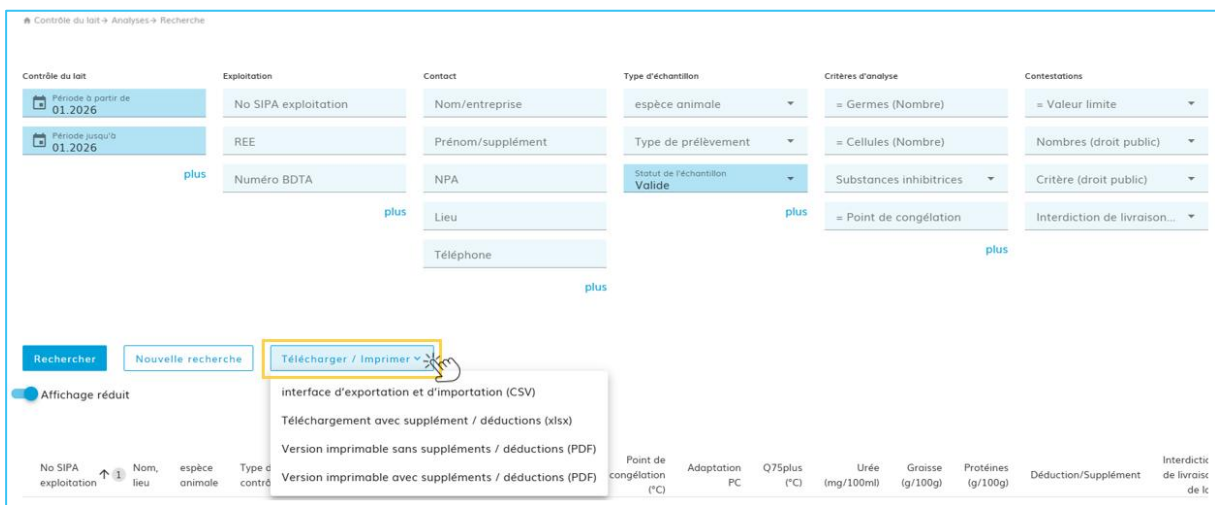


En cas de problème avec un échantillon, un code d'erreur s'affiche. Placez le curseur sur le numéro pour afficher la raison de l'erreur.

Point de congélation (°C)	Adaptation PC	Q75plus (°C)	Urée (mg/100ml)	Graisse (g/100g)	Protéines (g/100g)	Interdiction de livraison de lait (3) ↑	Code d'erreur	Statut échantillon
							4	Valide
-0.524			25	4.18	3.66	0	0	Valide
						0	0	Valide


## 2. Clôture mensuelle

Vous pouvez vérifier si le mois est déjà clôturé et si vos données peuvent être téléchargées via « l'interface d'exportation et d'importation (CSV) ».

1. Cliquez sur « Contrôle du lait »
2. Sous « Clôture mensuelle », cliquez sur « Dernière clôture mensuelle »

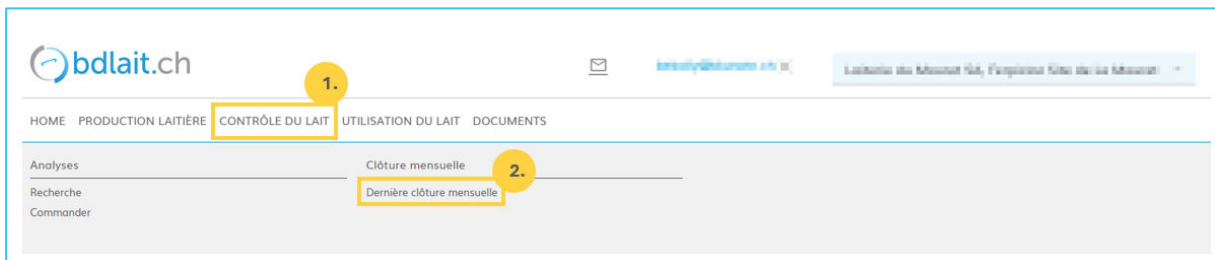

Le dernier mois clôturé s'affiche. Depuis là, vous pouvez accéder directement aux données d'analyse et effectuer les téléchargements comme décrit précédemment.

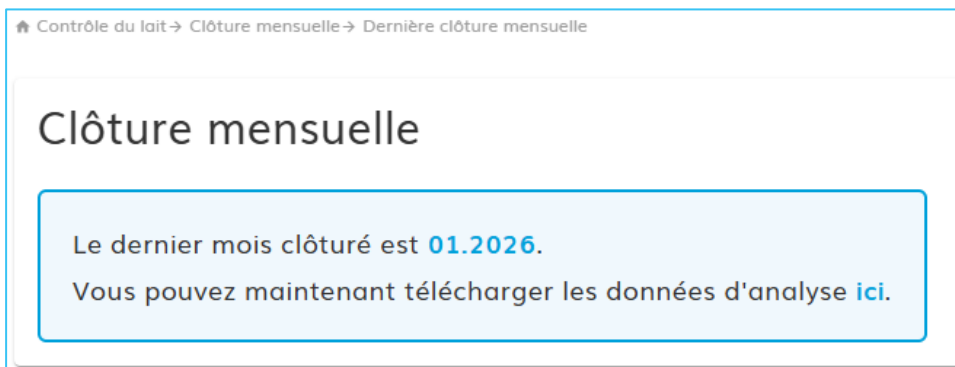

Vous avez des questions, des remarques ou des souhaits ? Nous restons à votre disposition au 058 101 80 01 ou à l'adresse [info@bdlait.ch](mailto:info@bdlait.ch)